


Fjerritslev Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2024

Energi brugt per leveret varme: 1,36


Vedvarende energi

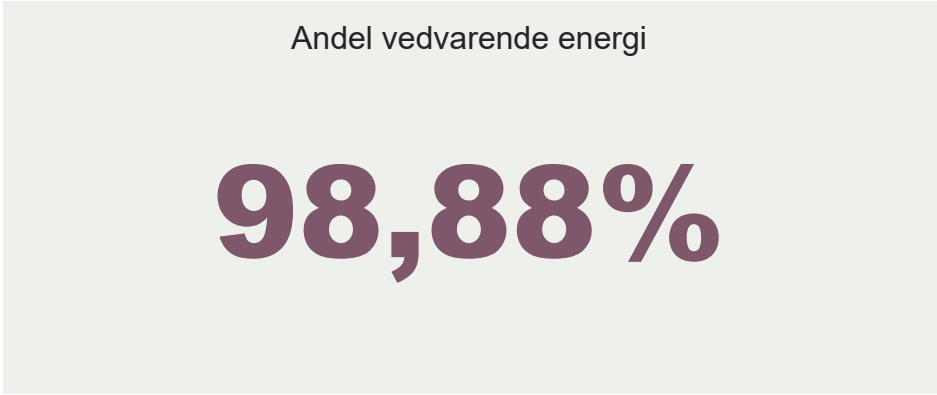

Rangering - CO₂ udledning

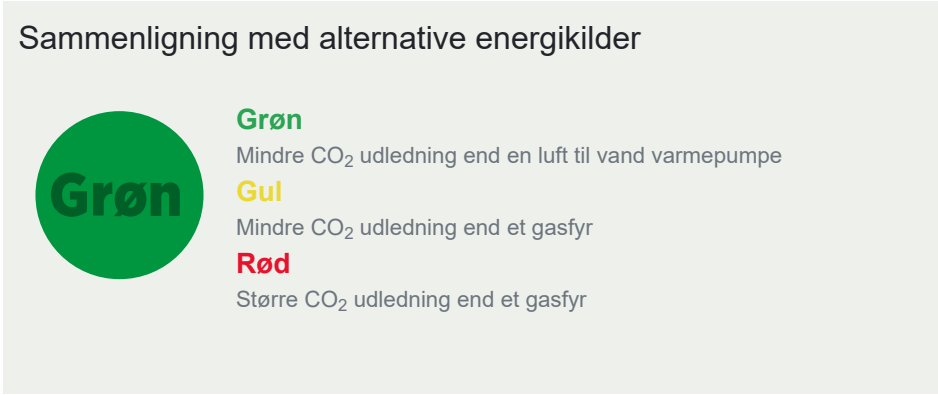

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

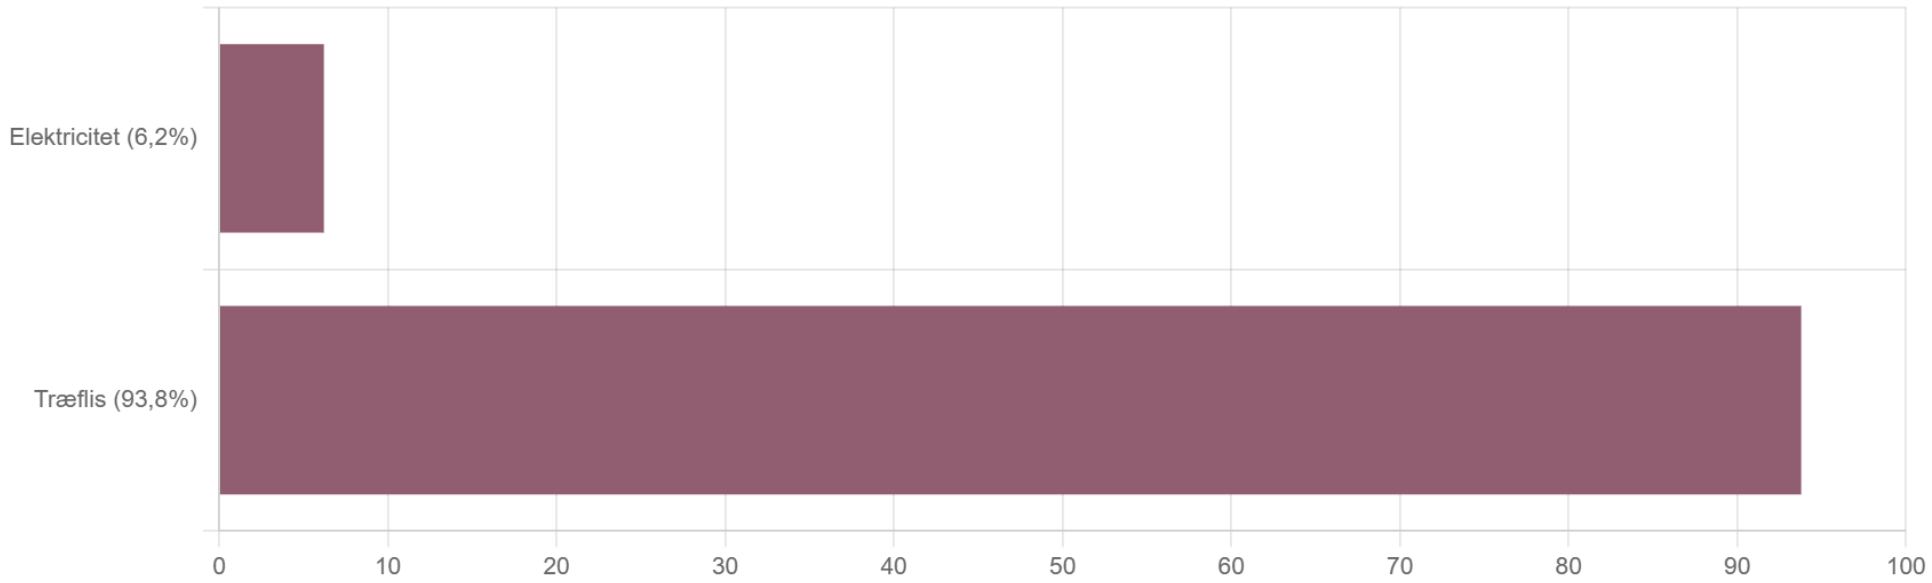

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	2,0	kg/GJ	7,3	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	15,0	g/GJ	54,0	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	5,1	g/GJ	18,4	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	3,8	kg/GJ	13,7	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	14,5	g/GJ	52,2	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	117,8	g/GJ	424,1	mg/kWh
CO (Kulilte)	307,7	g/GJ	1107,7	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,8	g/GJ	35,3	mg/kWh
Partikler (TSP)	24,4	g/GJ	87,8	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Fjerritslev Fjernvarme
CVR: 45602516
Industrivej 27 | 9690 Fjerritslev
+45 98 21 16 24 | adm@fjerritslevfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.